


Let op ! Installatie vullen:


- 1^e aanvoer opendraaien
- 2^e retour opendraaien

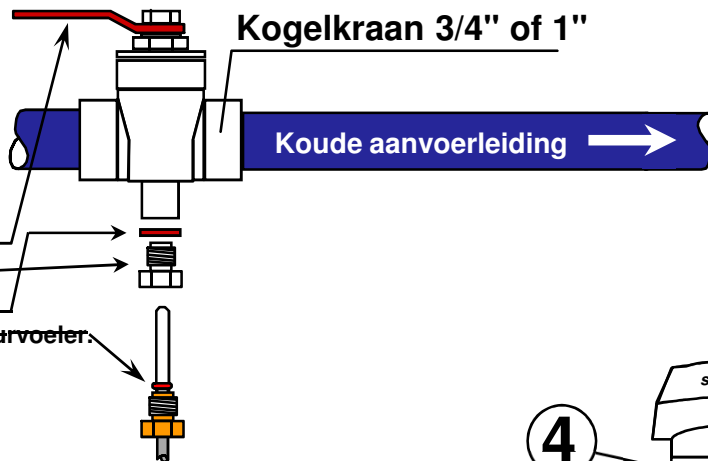

Montage:

Aanvoer temperatuurvoeler.

- A - Draai kogelkraan dicht.
- B - Afsluitplug verwijderen
- C - Pakkingring verwijderen
- D - O-Ring
- E - Monteer de aanvoer temperatuurvoeler.

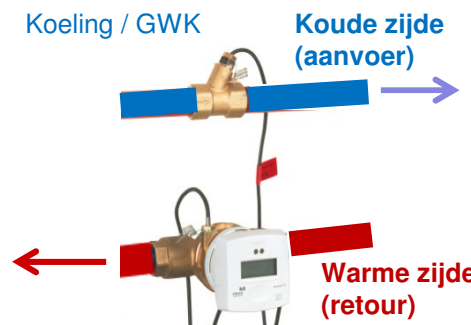


Montage:

sonsonic® II compact

- 1 Monteer de EAS.
Gebruik altijd nieuwe pakkingringen.
- 2 Spoel eerst de CV installatie door, voordat het afsluitdeksel verwijderd wordt
- 3 Plaats de afdichtingsring.
Let op: De vlakke kant van de afdichtingsring aan bovenzijde. Geen dubbele afdichtingsringen plaatsen.
- 4 Schroef de *sonsonic® II compact* met de hand in de EAS en draai de meter met een haaksleutel tot aan de aanslag.

LET OP! Bekabeling nooit inkorten of verlengen

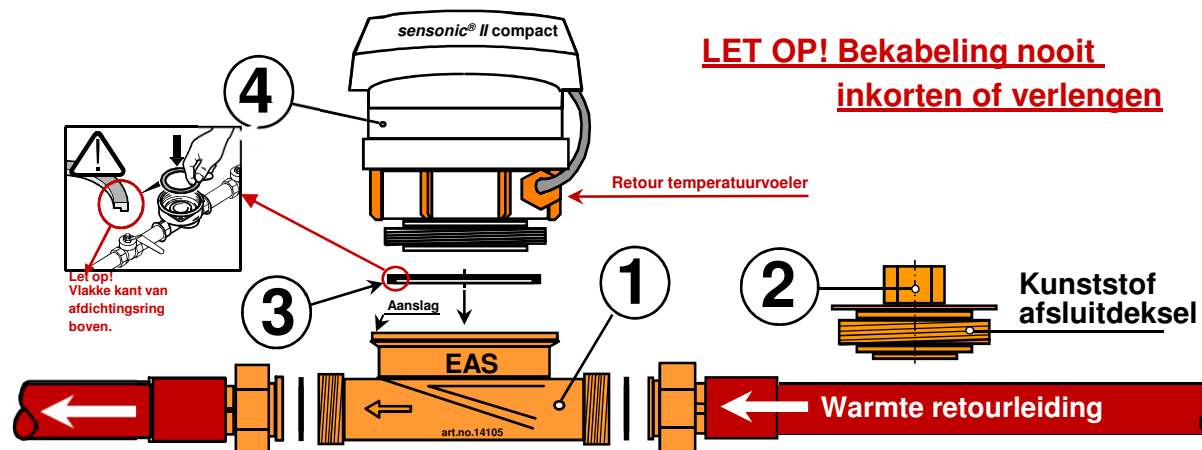

Standaard artikelnummers:

59312 **sonsonic® II compact** Qp 1,5 GJ inbouw in warme zijde

59318 **sonsonic® II compact** Qp 1,5 GJ inbouw in warme zijde **M-Bus**

NOTE:

Na montage, controle en inbedrijfstelling van de *sonsonic® II compact*, koppelingen, temperatuurvoelers en *sonsonic® II compact* verzegelen.